

Site n° 9 - Parking rue de la Glacière

Adresse : Rue de la Glacière  
Commune : Schiltigheim  
Energie retenue : Ombrières photovoltaïques



Synthèse

Récapitulatif du projet

Surface disponible	6 569 m <sup>2</sup>
Puissance installée	100 kWc
Production annuelle	84,5 MWh
Investissement*	200000 €TTC
TRB	28

Points forts

Points faibles

Pas de contraintes urbanistiques, environnementales	Faible rentabilité
Bonne orientation	Présence d'arbres à relocaliser

\*Calculé avec des panneaux produits en France

Contexte réglementaire

Le tableau ci-après reprend les différentes procédures concernant la valorisation de l'énergie produite. Il existe également la solution de l'autoconsommation (le kWh produit est substitué au kWh consommé), le surplus d'énergie produit doit être géré au cas par cas.


La procédure en fond vert est préconisée pour le site étudié.

	Guichet ouvert	Procédures de mise en concurrence			
	Obligation d'achat	Appel d'Offres Bâtiment	Appel d'Offres Bâtiment	Appel d'Offres Autoconsommation	Appel d'Offres Parcs au sol ou ombrière
Seuils de puissance	< 100 kW	de 100 à 500 kWc	de 500 kWc à 8 MWc	de 100 kWc à 1 MWc	de 500 kWc à 30 MWc
Dispositif contractuel de la rémunération	Contrat d'achat avec tarif d'achat fixé par l'Etat	Contrat d'achat avec prix d'achat proposé par le candidat	Contrat de complément de rémunération avec prix de complément proposé par le candidat	Contrat de complément de rémunération avec prix de complément proposé par le candidat	Contrat de complément de rémunération avec prix de complément proposé par le candidat
Modalités	Selon arrêté tarifaire	Selon cahier des charges		Selon cahier des charges	Selon cahier des charges

Source : photovoltaïque.info

La valorisation de la production d'énergie se fera dans le cadre de l'obligation d'achat pour une installation de moins de 100kWc.



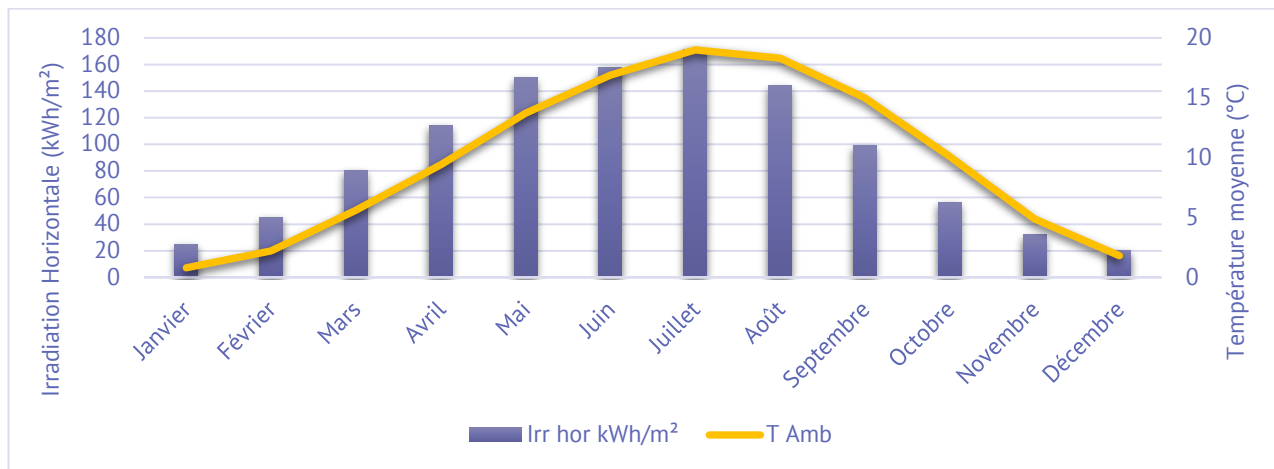

Caractérisation climatique du site (Source Météonorm)

Le graphique représente l'irradiation horizontale en kWh/m<sup>2</sup> à Strasbourg. C'est-à-dire que c'est l'énergie issue du soleil que reçoit une surface de 1m<sup>2</sup> disposée horizontalement à Strasbourg. En annexe est proposé le graphique de productible à échelle nationale. Il montre clairement que le Grand Est n'est pas la région la plus favorisée en termes d'ensoleillement.

**Rappel des Données de la phase 2**

Nom du site	Adresse	Territoire
parking rue de la Glacière	rue de la Glacière SCHILTIGHEIM	Eurométropole de Strasbourg

Superficie (m <sup>2</sup> )	Source d'identification	Type (bâti : non bâti / parking / autre)
6569	Parkings	parking

Atouts	Propriété
	SCHILTIGHEIM

**Contraintes Milieu Naturel**

ZNIEFF 1	-	Reserve biologique naturelle	-
ZNIEFF 2	-	Réserve naturelle	-
Natura 2000	-	Terrier Hamster d'Alsace à proximité	-
Zones humides	-		

**Contraintes Urbanistiques et patrimoniales**

Monument historique	-	Zonage PLU	UE3
PPRi	X	Servitude aéronautique	-

**Historique des décisions**

--

Situation du site

Source : Géoportail



Emprise  
proposée

La zone d'implantation proposée est en fond orangé.





## Calepinage

Le calepinage est la réalisation d'un dessin visant à déterminer la forme et l'emplacement d'éléments de construction, dans ce cas, des panneaux photovoltaïques.



Les hypothèses retenues pour le calepinage sont avec une inclinaison à 20°, azimut -63 :

- 2 allées de 200 panneaux

Soit un total de 400 panneaux installés et raccordés, pour une puissance de 100 kWc. Bien qu'il y ait des emplacements encore disponibles, nous recommandons d'utiliser le tarif d'achat plutôt que l'appel d'offre pour des raisons de lourdeurs administratives et de rentabilité.


Pour effectuer la simulation de productible, un panneau standard de 250 Wc en Silicium polycristallin est proposé.

A noter qu'il existe des panneaux photovoltaïques fabriqués en Alsace. Dans cette étude, il est pris parti que ce serait un fournisseur pour les différents projets. Cela impacte notamment le chiffrage des éléments.

L'azimut est défini comme l'angle mesuré dans le sens des aiguilles d'une montre entre le point cardinal Sud et la projection sur le plan horizontal local de la droite reliant la terre au soleil. L'angle est mesuré dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord. Usuellement, le Sud est à 0°, l'Est à 90° et l'Ouest à -90°.



**Etude technique**

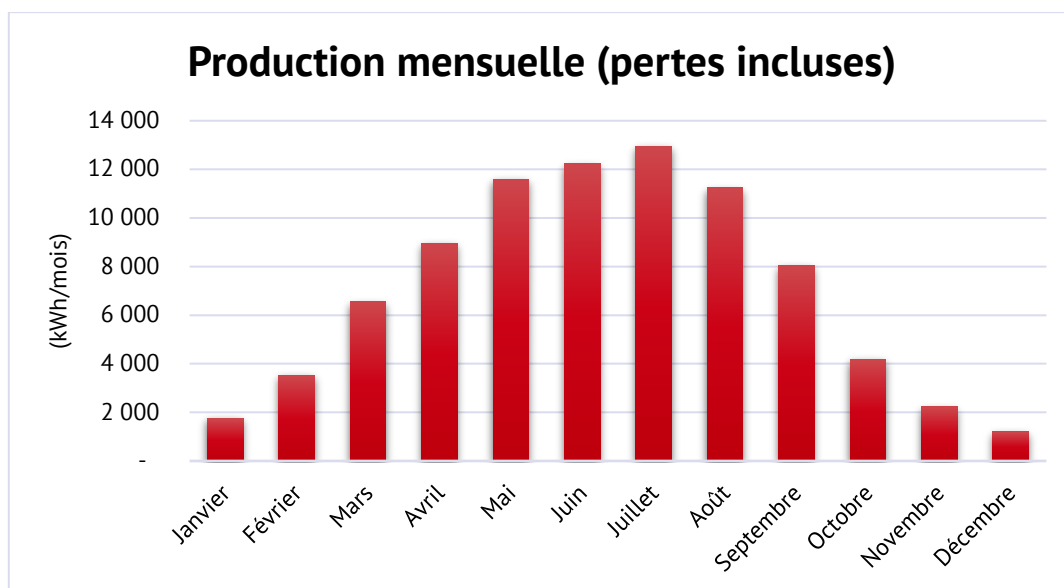

*Production mensuelle (Source PV Syst)*

	Irradiation mensuelle horizontale (kWh/m <sup>2</sup> )	Température moyenne (°C)	Production mensuelle (kWh)
<b>Janvier</b>	25	0,8	1 761
<b>Février</b>	45	2,2	3 536
<b>Mars</b>	80	5,6	6 549
<b>Avril</b>	114	9,4	8 946
<b>Mai</b>	150	13,7	11 601
<b>Juin</b>	158	16,9	12 232
<b>Juillet</b>	171	19,0	12 940
<b>Août</b>	144	18,3	11 241
<b>Septembre</b>	99	15,0	8 050
<b>Octobre</b>	56	10,1	4 178
<b>Novembre</b>	32	4,9	2 233
<b>Décembre</b>	20	1,8	1 208
<b>Total</b>	<b>1 094</b>	<b>9,9</b>	<b>84 474</b>



**Analyse Financière**

PREPARATION DE CHANTIER	7 000,00 €
SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE	82 500,00 €
STRUCTURE DES OMBRIERES	58 000,00 €
TRAVAUX DIVERS	20 000,00 €
<b>TOTAL - €HT</b>	<b>167 500,00 €</b>
<b>TVA - 20%</b>	<b>33 500,00 €</b>
<b>TOTAL - €TTC</b>	<b>201 000,00 €</b>

Le coût d'achat de l'électricité a été fixé à 11,19 c€/kWh, coût proposé pour le premier trimestre 2019 en Obligation d'achat. En prenant en compte les frais d'exploitation, de maintenance, les diverses taxes ainsi que l'augmentation du coût de l'électricité, l'analyse financière donne :

**T.R.A. = 46,8 ans**

**T.R.B. = 27,7 ans**

**V.A.N. 20ans= -72 232 €**

**T.R.I. 20ans = -2,44%**

**V.A.N. 30ans= -46 797 €**

**T.R.I. 30ans = 0,60%**

**LCOE 20ans= 157,9 €/MWh**


**LCOE 30ans = 149,6 €/MWh**

Il est important de souligner qu'il s'agit d'une étude d'opportunité. Lors d'une étude de faisabilité, le développeur ou le bureau d'étude peuvent améliorer certains paramètres (notamment le ratio de production kWh/kWc/an), permettant ainsi d'améliorer la viabilité économique.



Annexe

Estimation des coûts

 L'ÉNERGIE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE UN PÔLE DE COMPÉTENCES N•E•P•S•E•N	<b>Coût d'investissement</b>  <b>Parking rue de la Glacière - Schiltigheim</b>
--	--

ART.	DESIGNATION des OUVRAGES	U	QTE	P.U. € HT	TOTAL € HT
<b>I</b>	<b>PREPARATION DE CHANTIER</b>				
	Gestion de chantier (Protections, nettoyage, gestion des déchets compris évacuation, installations diverses, zone de stockage, <b>base vie 1 mois ...</b> )	Ens	1	3 000 €	3 000 €
	Etudes d'exécution	Ens	1	3 000 €	3 000 €
	Dossier des Ouvrages Exécutés	Ens	1	1 000 €	1 000 €
<b>II</b>	<b>SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE</b>				
	Modules photovoltaïques (400 x 250Wc)	Wc	100000	0,48	48 000 €
	Onduleur photovoltaïque	VA	100000	0,14	14 000 €
	Structure "Support Onduleur"	Ens	1	2 000 €	2 000 €
	Coffret DC	Ens	1	1 000 €	1 000 €
	Câblage DC	ml	500	4,0 €	2 000 €
	Chemin de câble	ml	200	30 €	6 000 €
	Coffret AC	Ens	1	1 000 €	1 000 €
	Protection contre le surintensités	Inclus dans Objet "Coffret AC" et "Coffret DC"			
	Câblage AC	Ens	200	35 €	7 000 €
	Mise à la Terre au bâtiment	Ens	1	1 500 €	1 500 €
<b>III</b>	<b>STRUCTURE DES OMBRIERES</b>				
	Ossature métallique avec moilage bois	m <sup>2</sup>	100000	0,35 €	35 000 €
	Eaux pluviales	Ens	1	5 000 €	5 000 €
	Fondations (plots bétons)	Ens	1	15 000 €	15 000 €
	Forages avant travaux	Ens	1	2 000 €	2 000 €
	Eclairage	U	1	1 000 €	1 000 €
<b>IV</b>	<b>TRAVAUX DIVERS</b>				
	Borne de recharge électrique	U	1	10 000 €	10 000 €
	Tranchées	ml	50	100 €	5 000 €
	Regards	U	2	1 000 €	2 000 €
	Démarches administratives	Ens	1	3 000 €	3 000 €

## Eléments techniques

### Ordre de grandeur

#### Puissance et énergie

La **puissance** (mesurée en Kilowatt, kW) est une notion instantanée : c'est ce qu'une centrale peut apporter rapidement au réseau à un instant donné. **L'énergie** (mesurée en kilowattheures, kWh) se rapporte elle à la durée de production d'une centrale.

#### Ordres de grandeur

Pour un appartement ou une maison d'environ 120 m<sup>2</sup>, mal isolé, habité par 4 personnes, on estime une consommation moyenne annuelle « de chaleur » d'environ **14 MWh**, contre **3,5 MWh** pour son équivalent bien isolé.

Pour un ménage de 4 personnes, la consommation électrique annuelle est environ de **2,5 MWh** hors chauffage. Elle se décompose par exemple en consommation par exemple : un sèche-linge : 900 kWh, un congélateur : 350 kWh, un lave-linge 1 150 kWh, l'éclairage : 100 kWh, un ensemble téléphone-télévision-ordinateur : 150 kWh...

### L'énergie photovoltaïque

L'énergie solaire photovoltaïque transforme le rayonnement solaire en électricité grâce à des cellules photovoltaïques assemblées dans des panneaux, eux-mêmes installés sur des bâtiments ou posés sur des structures ancrées au sol.

L'électricité produite peut être consommée sur place, stockée (dans des batteries par exemple) ou réinjectée dans le réseau de distribution électrique.

## 1. RESSOURCE

Les technologies photovoltaïques (PV) reposent sur des cellules de silicium qui transforment l'énergie du rayonnement solaire en courant électrique continu. Ces cellules sont assemblées entre elles pour former un module, ou panneau photovoltaïque, l'onduleur se charge de convertir ce courant continu en alternatif. La combinaison de plusieurs panneaux reliés à différents composants électriques (tels qu'onduleurs, boîtier de boîtes de jonction, régulateur, batterie etc.) constitue un générateur photovoltaïque. La durée de vie d'un module est de l'ordre de 25 ans, et un onduleur de 10 ans.

La "puissance-crête" est une donnée normative utilisée pour caractériser les cellules et modules photovoltaïques. Elle correspond à la puissance que peut délivrer une cellule, un module ou un champ sous des conditions optimales et standardisées d'ensoleillement (1000 W/m<sup>2</sup>) et de température (25°C). On parle ainsi de panneaux solaires de 250 Wc, d'une centrale de 1MWc etc.





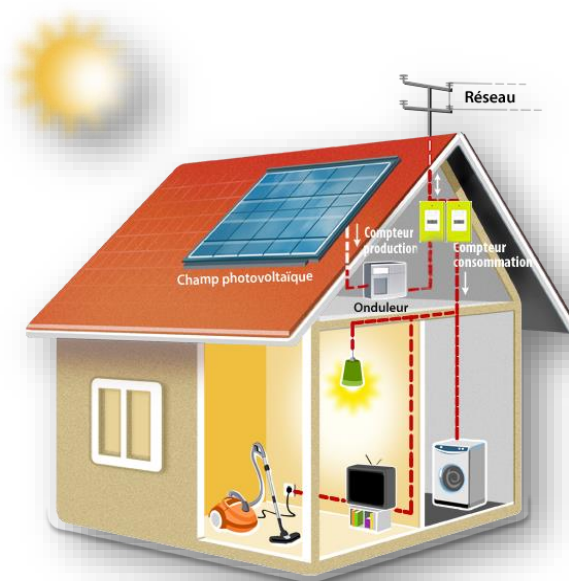


Figure 1 : Exemple d'installation photovoltaïque avec injection réseau (Source : Hespul)

Différentes technologies de cellules sont disponibles sur le marché avec des stades différents de maturité technologique :

- **Silicium cristallin** : les cellules sont constituées de fines plaques de silicium, élément que l'on extrait du sable ou du quartz. On obtient alors du silicium monocristallin (de meilleure qualité mais plus cher à produire) ou du silicium multi-cristallin/polycristallin (moins cher à produire mais offrant des rendements moins élevés). Bien que plus ancienne, cette technologie représente 90 % des parts de marché du fait de sa robustesse et de ses performances. La durée de vie des modules photovoltaïques fabriqués à partir de ces cellules est estimée entre 25 et 30 ans.
- **Couches minces** : ces cellules sont obtenues en déposant des couches de matériaux semi-conducteurs et photosensibles sur un support en verre, en plastique, en acier, etc. La part de marché pour l'ensemble de ces technologies est d'environ 10 %.
- **Cellules organiques** : ces modules sont constitués de molécules organiques. Les capteurs solaires se présentent sous forme de films de type photographique, souples, légers et faciles à installer. Cette technologie est en cours de développement.
- **Cellules à concentration (technologie dite CPV)** : cette technologie utilise des lentilles optiques qui concentrent la lumière sur de petites cellules photovoltaïques à haute performance. Cette technologie est en cours de développement.



## 2. APPLICATIONS

Le solaire photovoltaïque produit de l'électricité, qui peut être consommée sur place (autoconsommation), stockée dans des batteries ou injectée sur le réseau électrique pour d'autres usagers.

## 3. TECHNOLOGIES

Les générateurs photovoltaïques peuvent être installés de différentes manières : sur bâti ou au sol.

Dans le cas des installations en toiture, deux alternatives se présentent :

- L'intégration au bâti ou la surimposition en toiture, c'est-à-dire que le capteur est posé dans un plan parallèle à la toiture inclinée.
- Disposition sur une toiture terrasse : les panneaux sont posés sur une toiture plane avec un degré d'inclinaison permettant une production maximale.



*exemple de panneaux en toiture inclinée (Source Ademe)*



*exemple de panneaux en toiture terrasse (source CRER)*

Dans le cas des installations au sol, se distinguent deux types : les ombrières de parkings et les centrales photovoltaïques.





*exemple d'ombrières de parking (Source Helexia)*



*exemple de centrale photovoltaïque (source SOLON SE Berlin)*

Une ombrière de parking est un dispositif spécifique permettant la pose de panneaux solaire sur une structure et proposant un abri pour des véhicules stationnés en dessous.

Une centrale photovoltaïque au sol est composée des modules photovoltaïques, des câbles de raccordement, des locaux techniques abritant les onduleurs et du poste de livraison.

Les centrales au sol sont de deux natures ; les installations fixes se distinguant des installations mobiles.

- **Les installations fixes** : Les modules photovoltaïques sont implantés sur des châssis qui sont orientés au sud selon un angle d'exposition pouvant varier de 25 à 30 ° en fonction de la topographie locale
- **Les installations mobiles ou orientables** : elles sont équipées d'une motorisation leur permettant de suivre la course du soleil. Elles nécessitent un investissement et un entretien plus importants pour une productivité supérieure.


Les installations solaires photovoltaïques au sol ont aujourd'hui atteint un stade de maturité technique. Leur implantation mobilise environ 2 à 3 ha pour 1 MWc.

## 4. PRODUCTIBLE

L'illustration suivante montre le productible en kWh/kWc pour des panneaux solaires à l'échelle de la France. Il s'agit de l'énergie produite annuellement en kWh par 1kWc de panneaux installés plein Sud à 30° sans compter les effets d'ombrage.





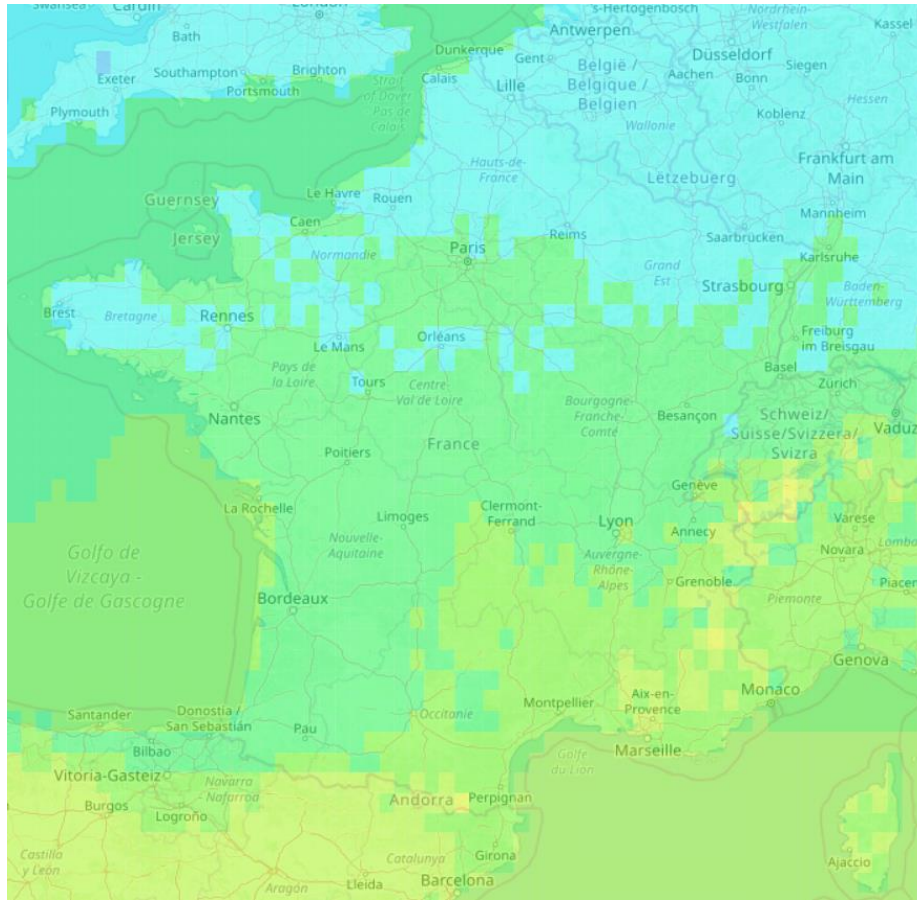

**CARTOGRAPHIE DE PRODUCTIBLE  
PHOTOVOLTAÏQUE**

- Juin 2018 - Mai 2019 -

— LÉGENDE —





### Tarif d'achat – vente totale

Tarifs d'achat pour la vente de la totalité (c€/kWh)				
TYPE DE TARIF	TYPE DE L'INSTALLATION	PUISSANCE TOTALE (P+Q)	DU 01/10/18 AU 31/12/18	DU 01/01/19 AU 31/03/19
Tarif dit Ta		≤ 3 kWc	18,59	18,72
		≤ 9 kWc	15,8	15,91
Tarif dit Tb	Sur bâtiment et respectant les critères généraux d'implantation	≤ 36 kWc	12,07	12,07
		≤ 100 kWc	11,19	11,19
		> 100 kWc	0	0
	Au sol	-	0	0

Source : <https://www.photovoltaique.info/fr/tarifs-dachat-et-autoconsommation/tarifs-dachat/arrete-tarifaire-en-vigueur/>

### Définitions

**TRA** : Le temps de retour actualisé est le nombre d'année de production de l'installation photovoltaïque pour rembourser l'investissement en tenant compte du coût de la monnaie et de la maintenance. Ce temps de retour actualisé doit être inférieur à la durée d'exploitation (ou à la durée garantie durant laquelle l'achat des kWh est assuré) pour que le projet soit rentable.

**TRB** : Le temps de retour brut est l'investissement initial divisé par la recette annuelle, donc le nombre d'années pour rembourser l'investissement initial. Cette valeur, souvent utilisée car simple à calculer, est un indicateur moins fiable que le TRA sur la rentabilité d'un projet car il ne tient pas compte du taux d'actualisation de la monnaie, de la maintenance et de la durée d'exploitation de l'installation PV.

**VAN** : La valeur actuelle nette est le gain financier en fin d'exploitation de l'installation photovoltaïque. Si la VAN est positive, c'est que le projet est rentable.

**TRI** : Le taux de rentabilité interne (TRI) est le taux de rendement du capital investi pour qu'à la fin de la durée de l'exploitation, l'investissement soit juste remboursé. Ce taux de rentabilité interne doit au moins être égal au taux d'actualisation de la monnaie pour que le projet soit à l'équilibre et supérieur ou coût de la monnaie pour être profitable.

**LCOE** : Le prix de revient ou coût global actualisé (CGA) du kWh photovoltaïque est ce que coûte la production d'un kWh en tenant compte de l'investissement (subventions déduites), de la maintenance, de l'actualisation de la monnaie et de la durée de vie de l'installation photovoltaïque. Pour que le projet photovoltaïque soit rentable, le tarif d'achat du kWh photovoltaïque doit être supérieur aux prix de revient de ce kWh photovoltaïque.



Fiche technique Panneaux solaires

**VOLTEC**  
solar  
L'avenir a un sens

**TARKA 60**

**Panneaux monocristallins – VSMS**

**Panneaux polycristallins – VSPS**

**Fabriqué en France - Alsace**

\* Garanties selon conditions générales et particulières de vente et de garanties

**TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE POUR LA  
CROISSANCE VERTE  
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT**

# TARKA 60

**CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES AUX CONDITIONS STC (Standard test Conditions : 1000 W/m<sup>2</sup>, 25°C, AM 1,5)**

	VSPS				VSMS						
	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310
Gamme de puissance (Wc)	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310
Rendement surfacique	15,7%	16,0%	16,3%	16,6%	16,9%	17,2%	17,5%	17,8%	18,1%	18,4%	18,7%
Tension à puissance max, Vpmax (V)	30,9	31,1	31,2	31,4	32,0	32,2	32,8	33,1	33,4	33,6	33,7
Intensité à puissance max, Ipmax (I)	8,5	8,6	8,7	8,8	8,8	8,9	8,9	9,0	9,0	9,1	9,2
Tension circuit ouvert Voc (V)	37,9	38,1	38,3	38,5	38,5	38,7	39,8	40,1	40,4	40,5	40,6
Courant de court-circuit Isc (I)	9,1	9,2	9,3	9,4	9,3	9,4	9,4	9,5	9,5	9,6	9,7

**CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES AUX CONDITIONS NOCT (Normal Operating Cell Temperature : 800 W/m<sup>2</sup>, 45 °C, AM 1,5)**



	VSPS				VSMS						
	195,9	199,5	202,5	206,1	210,1	212,6	217,8	221,0	224,2	228,1	231,3
Puissance au NOCT	195,9	199,5	202,5	206,1	210,1	212,6	217,8	221,0	224,2	228,1	231,3
Tension à puissance max, Vpmax (V)	28,7	28,9	29,0	29,1	29,7	29,9	30,4	30,7	31,0	31,2	31,3
Intensité à puissance max, Ipmax (I)	6,8	6,9	7,0	7,1	7,1	7,1	7,2	7,2	7,2	7,3	7,4

**VALEURS NOMINALES DE TEMPERATURE**

	VSPS	VSMS
Température nominale cellule (NOCT)	45 °C	45 °C
Coefficient de temp. de Pmax	-0.409% /°C	- 0.395% /°C
Coefficient de temp. de Voc	- 0.332% /°C	- 0.293% /°C
Coefficient de temp. de Isc	0.052% /°C	0.027% /°C

**CARACTÉRISTIQUES STANDARDS DES PANNEAUX**

Dimensions	1660 x 998 x 42 mm (+/-1 mm)
Poids	18,6 kg
Type de cellules	Poly ou Mono
Dimensions et quantité/panneau	136 x 136mm / 60 cellules
Verre solaire	Verre trempé 3.2mm
Connecteurs	MC4 ou Compatible
Longueur des câbles	2 x 1,1 m
Cadre	Aluminium (noir en option)
Couleur du Backsheet	Blanc (noir en option)
Tolérance en puissance	de +0 à +5Wc
Températures d'utilisation	-40°C à +85°C
Charge maximum par vent/neige	2400 Pa / 5400 Pa
Sécurité électrique	Classe II
Tension maximale du système (V)	1000 V
Courant inverse max. IRM (A)	15 A

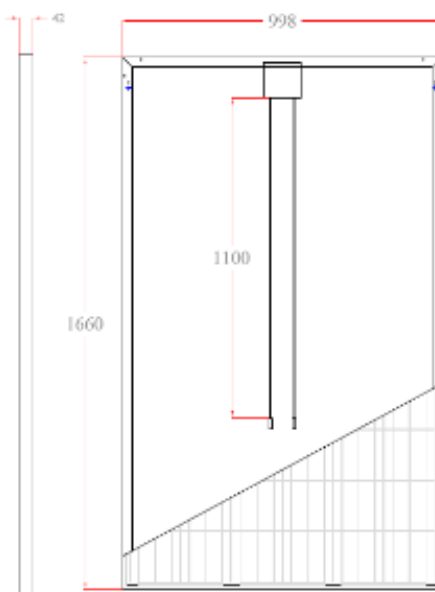

IEC 61215,  
IEC 61730-1et 2.



**Voltec Solar SAS**

1 rue des Prés • 67190 DINSHEIM-SUR-BRUCHE • FRANCE  
Tél : +33 (0)3 88 49 49 84 • Fax : +33 (0)3 88 49 49 85  
info@voltec-solar.com • [www.voltec-solar.com](http://www.voltec-solar.com)

180225 - Document non contractuel



TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE POUR LA  
**CRÉISSANCE VERTE**  
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

Fiche technique Onduleur

# Caractéristiques techniques

Powador XP100-HV | XP200-HV | XP250-HV

Caractéristiques électriques	XP100-HV	XP200-HV	XP250-HV
<b>Valeurs d'entrée</b>			
Puissance max. recommandée du générateur PV	120 kW	240 kW	300 kW
Plage MPP	450 V ... 830 V	450 V ... 830 V	450 V ... 830 V
Tension de marche à vide	1 000 V*	1 000 V*	1 000 V*
Courant d'entrée max.	245 A	467 A	611 A
Ondulation de tension	< 3 %	< 3 %	< 3 %
Ondulation de courant	< 4 %	< 4 %	< 4 %
<b>Valeurs de sortie</b>			
Puissance nominale	100 kVA	200 kVA	250 kVA
Tension du réseau	400 V (+/- 10 %)	400 V (+/- 10 %)	400 V (+/- 10 %)
Fréquence nominale	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Courant nominal	153 A	304 A	380 A
cos phi		0,80 inductif ... 0,80 capacitif	
Taux de distorsion		< 3 % à la puissance nominale	
<b>Caractéristiques électriques générales</b>			
Rendement max.	97,1 %	97,4 %	97,4 %
Rendement europ.	96,5 %	97,0 %	96,9 %
Consommation propre	< 1 % de la puissance nominale	< 1 % de la puissance nominale	< 1 % de la puissance nominale
Consommation propre : veille	< 40 W	< 100 W	< 100 W
Alimentation en tension auxiliaire	230 V	230 V	230 V
Surveillance du réseau	conformément aux exigences nationales spécifiques		
<b>Caractéristiques mécaniques</b>			
Affichage	écran tactile TFT LCD	écran tactile TFT LCD	écran tactile TFT LCD
Interfaces	RS485 / Ethernet / USB 4 entrées analogiques 1 entrée numérique 1 x entrée S0 1 x sortie numérique 1 x sortie S0 Carte SD	RS485 / Ethernet / USB 4 entrées analogiques 1 entrée numérique 1 x entrée S0 1 x sortie numérique 1 x sortie S0 Carte SD	RS485 / Ethernet / USB 4 entrées analogiques 1 entrée numérique 1 x entrée S0 1 x sortie numérique 1 x sortie S0 Carte SD
Température ambiante	-20 °C ... +50 °C Pleine puissance nominale, sans allègement de régime		
Refroidissement	Ventilateur (max. 2 420 m³/h)	Ventilateur (max. 5 240 m³/h)	Ventilateur (max. 5 240 m³/h)
Indice de protection	IP21	IP21	IP21
Émission sonore	< 70 dB (A)	< 70 dB (A)	< 70 dB (A)
CEM	conforme à EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4		
Conformité CE	oui	oui	oui
H x l x P	2 120 x 1 200 x 920 mm	2 120 x 2 400 x 870 mm	2 120 x 2 400 x 870 mm
Poids	1 150 kg	1 920 kg	1 950 kg

Les normes et directives nationales en vigueur sont respectées conformément à la version de pays réglée.  
\* Pour protéger le matériel, l'onduleur démarre uniquement en présence de tensions < 950 V



TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE POUR LA  
**CRÉISSANCE VERTE**  
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT